




ULOŽENÍ NTL POTRUBÍ V RÝZE VE VOZOVCE
POŽADOVANÉ KRYTÍ 1,0m (LZE SNÍŽIT NA 0,6m)

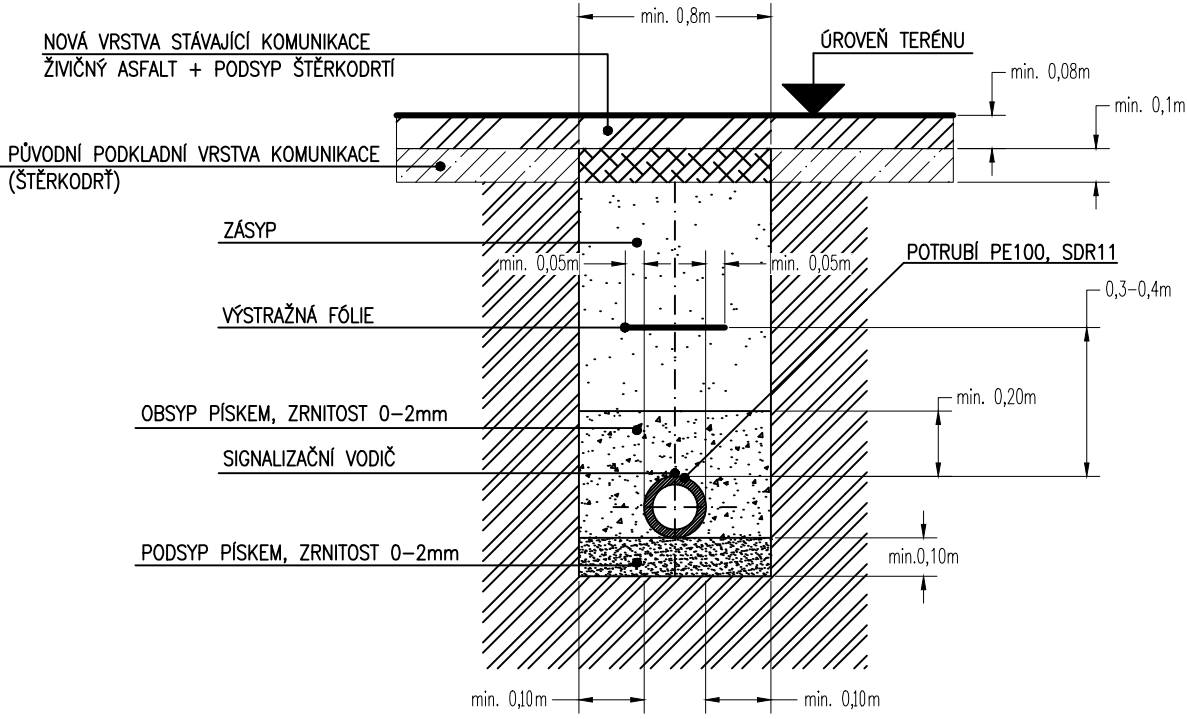

ULOŽENÍ NTL POTRUBÍ V RÝZE
VE VOLNÉM TERÉNU A V CHODNÍKU
POŽADOVANÉ KRYTÍ 0,8m

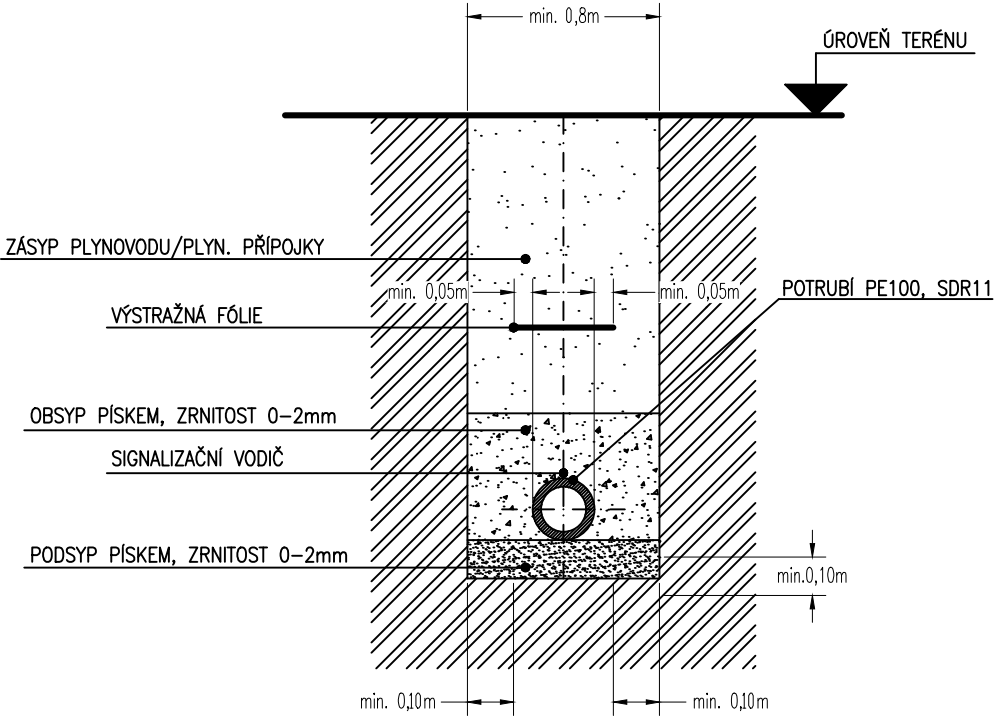

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 ENBRA, a. s. - Projekce Popůvky 404, 664 41 Troubsko IČ: 44015844, DIČ: CZ44015844 tel: 545 321 203, mail: brno@enbra.cz	
ING. JIŘÍ REITKNECHT	JIŘÍ BIELÍK	ING. JIŘÍ REITKNECHT		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Městská část Brno-Bystřice nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno		DATUM	05/2020
AKCE:	VÝMĚNA TEPELNÝCH ZDROJŮ A TOPNÉ SOUSTAVY V MŠ ŠTOURAČOVA 23 V BRNĚ-BYSTRICI		STUPEŇ	DVZ
OBJEKT:			FORMÁT	2xA4
OBSAH:	PŘÍČNÉ ŘEZY NTL PLYNOVODU		Č. ZAKÁZKY	1070200019
			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
			---	104